Obs.: Todas as Medidas deverão ser verificadas em Obra

ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO INSTALADA COM POSTE DE CONCRETO COMPARTILHADO

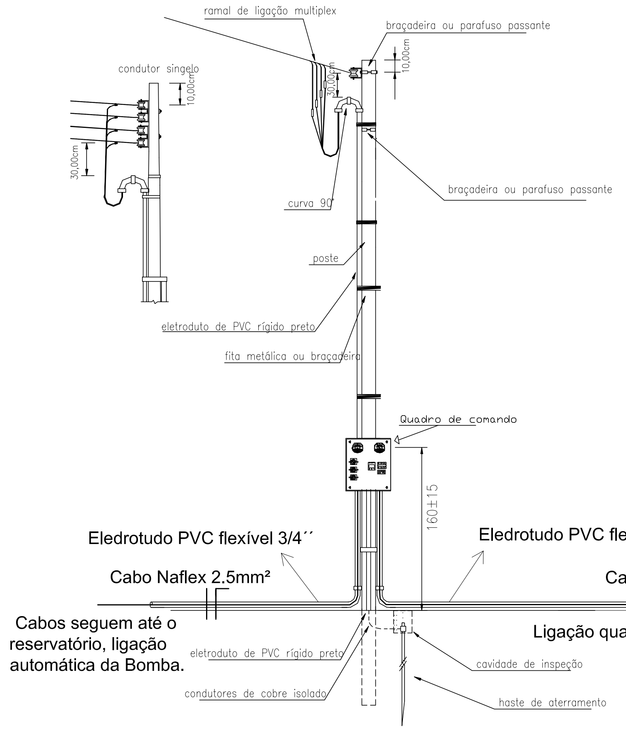

SISTEMA COMPARTILHADO

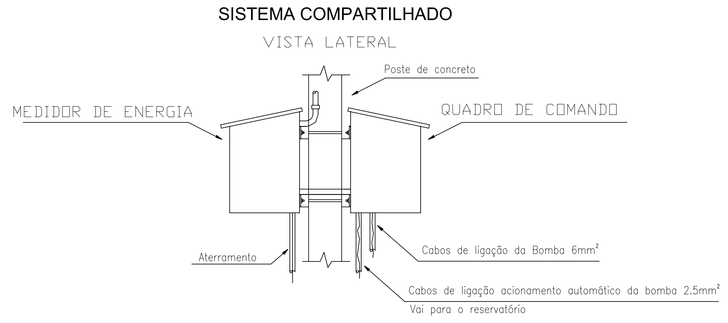

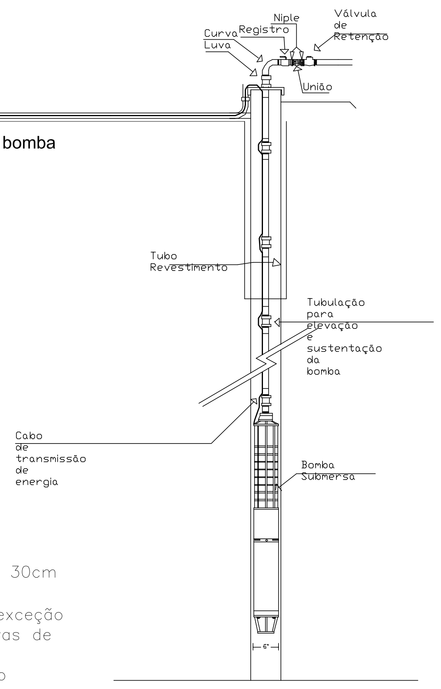

DETALHE DE ATERRAMENTO



Notas:

1 – A disposição dos isoladores deve ser de acordo com a figura.
2 – O isolador para a ancoragem do circuito alimentador deve ser fixado a 30cm abaixo do último isolador do ramal de ligação.
3 – Utilizar no máximo três (03) curvas de 90° no eletroduto de entrada, exceção feita para caixas CPO em uso externo, quando podem ser usadas duas curvas de 180° ou quatro de 90°.
4 – A armação secundária de um estribo pode ser substituída pela armação secundária de policarbonato.
5 – Medidas em centímetros.

INSTALAÇÕES_BOMBA_DO_POÇO

ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO INSTALADA NO POSTE DE CONCRETO

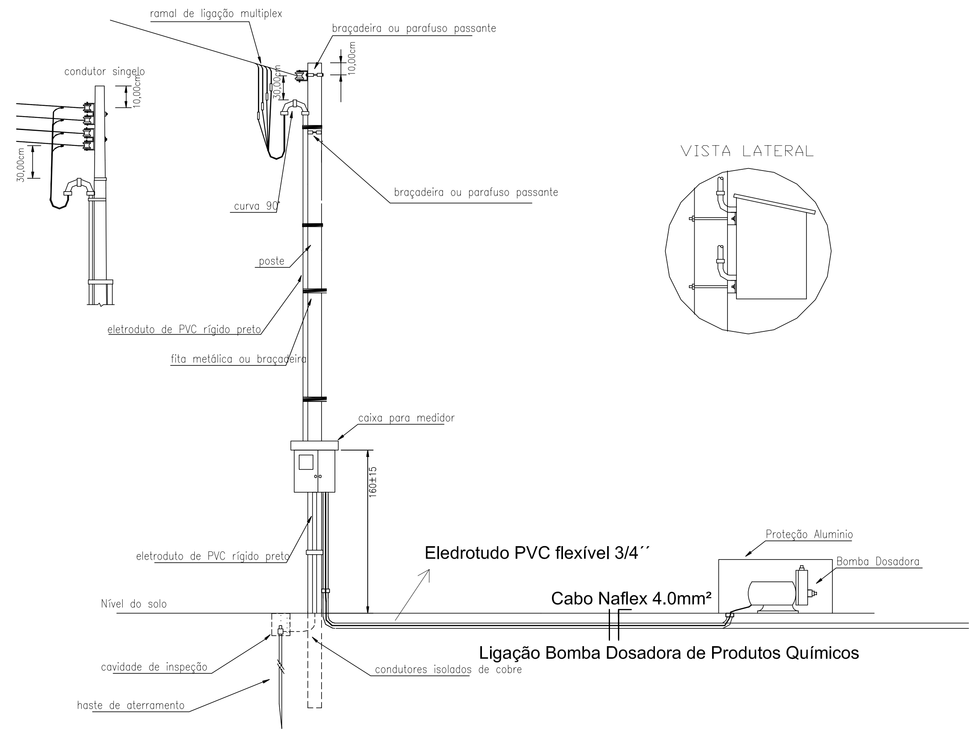

DETALHE DE ATERRAMENTO



INSTALAÇÕES_BOMBA_DOSADORA

RUA VALZUMIRO DUTRA,161-CENTRO-CEP 98.460-000
FONE (55) 3745-1288 - IRAÍ/RS

MUNICIPIO DE
IRAÍ

PROJETO ELÉTRICO

LINHA RAMAL DA SAÚDE	Pranchai	04	Data:	27/07/2015
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO	Escala:	S/E	Met. Total	13.042,81 M

Vinicius Zangari Bonafé
Engenheiro Sanitarista
Volmir José Bielski
Prefeito Municipal

Direitos Autorais Reservados Conforme Artigo 184 Do Código Penal, Lei 5.988 Do Código Civil e Resolução CONFEA 205/71

e-mail: viniciusbonafe@hotmail.com